СОГЛАСОВАНО							

Инв. N подп.	Подп. и дата	Взаим. инв.N

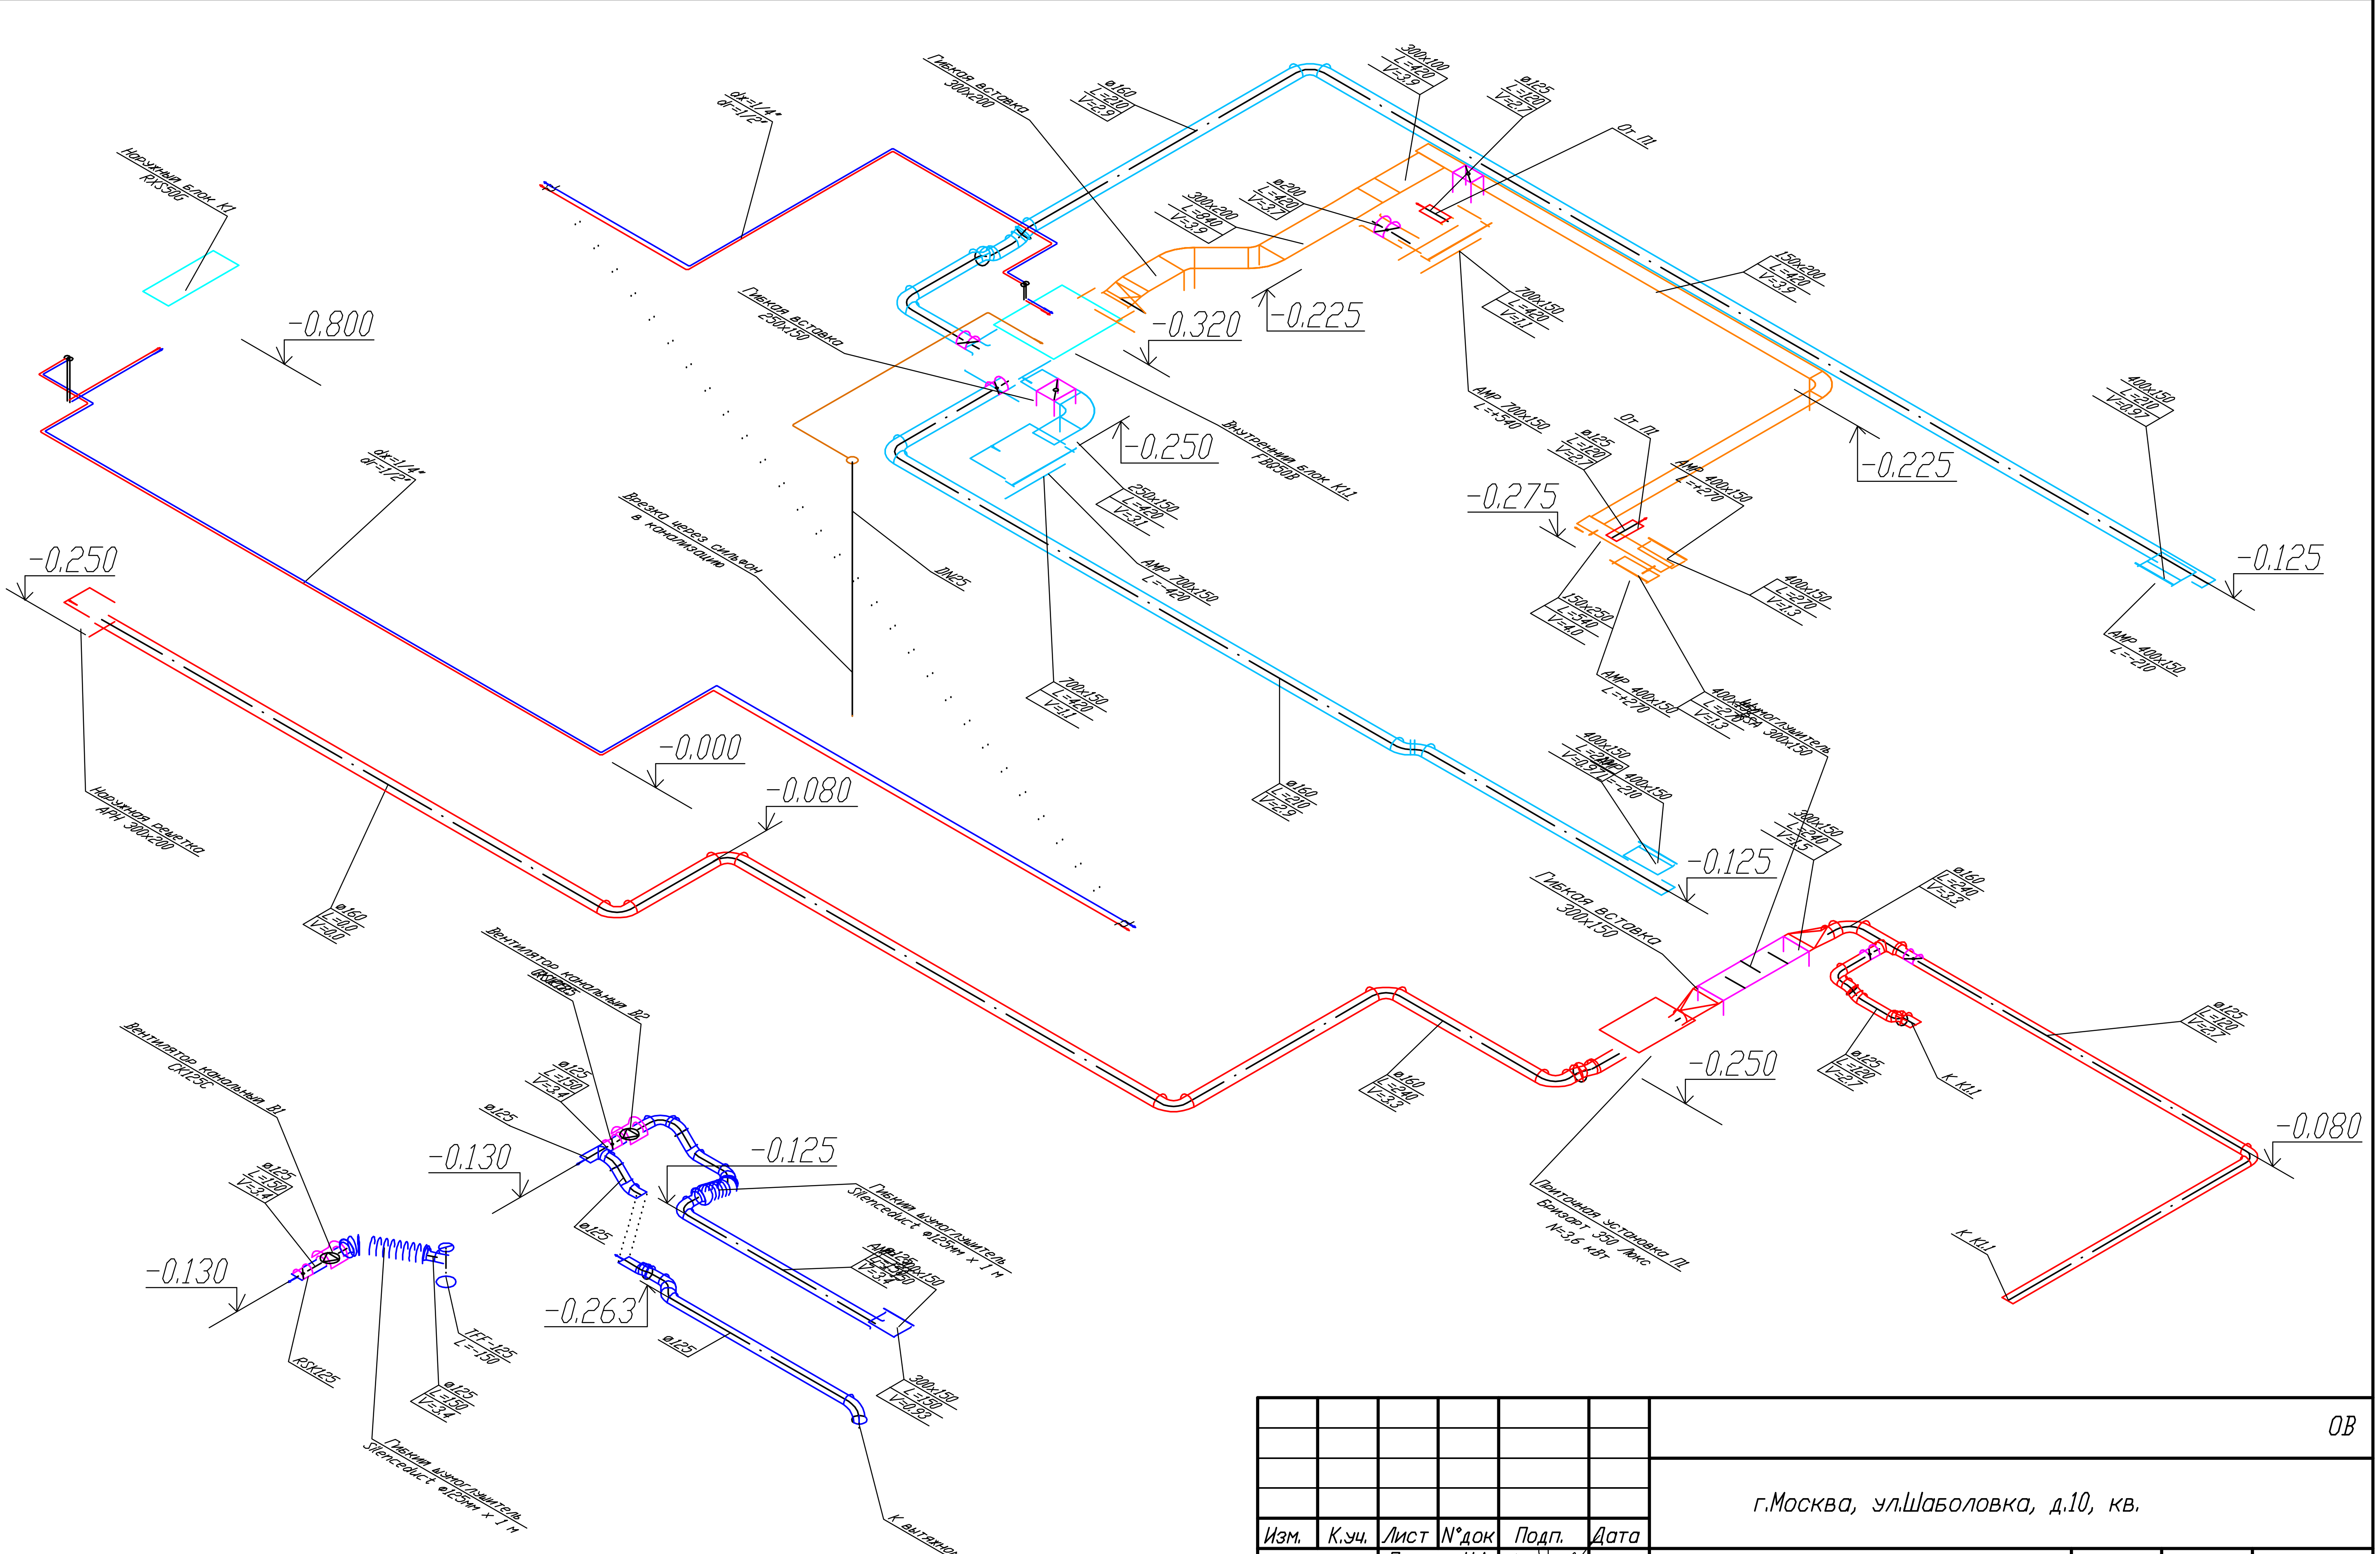

1. Привязки оборудования, решеток, пульта приточной установки и выключателей вентиляторов уточнить у заказчика на объекте.
2. Цвет решеток стандартный белвый: RAL 9016.
3. За нулевую отметку принят уровень чернового потолка.

						ОВ		
						г.Москва, ул.Шаболовка, д.10, кв.		
Изм.	К.уч.	Лист	N°док	Подп.	Дата			
Проверил		Пучков И.А.				Вентиляция и кондиционирование	Стадия	Лист	Листов
Исполнил		Хомеча Р.А.					РД	4	
						Схемы М 1:50	ООО "Эко-Климат" Москва - 2011	